

# Gyors telepítési útmutató

A részletes információkért lásd a felhasználói kézikönyvet! A felhasználói kézikönyv elérhető a [www.zehnder.hu](http://www.zehnder.hu) oldalon.

**zehnder**



## Karbantartás

Legalább négyévente egyszer a telepítő szerelőnek vagy egy karbantartó szerelőnek át kell vizsgálnia és ki kell tisztítania a teljes rendszert.

Az alábbi karbantartást legalább hathavonta el kell végezni, a kézikönyvben leírt utasításoknak megfelelően:

- Töltse fel a háztartási szennyvízcsatorna.-hálózatba bekötött kondenzvíz-elfolyót;
- Tisztítsa meg a kezelőegységet;
- Tisztítsa meg a szelepeket és/vagy rácsokat;;
- Cserélje ki a szűrőket..


## Biztonsági előírások

- Mindig tartsa be az ezen dokumentumban megadott biztonsági szabályokat, figyelmeztetéseket, megjegyzéseket és utasításokat!  
Az ezen dokumentumban megadott biztonsági szabályok, figyelmeztetések, megjegyzések és utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.
- Ne nyissa ki a burkolatot! A telepítő gondot fordít arra, hogy minden, személyi sérülés okozására alkalmas alkatrész a burkolat mögött legyen.
- A telepítést, üzembehelyezést és karbantartást minősített mérnöknek kell elvégeznie, hacsak az utasítások erről másként nem rendelkeznek. A minősítéssel nem rendelkező szakember személyi sérülést okozhat vagy leronthatja a szellőztetőrendszer teljesítményét.
- Ne módosítsa a berendezést vagy az ezen útmutatóban megadott specifikációkat! Az ilyen változtatások személyi sérülést okozhatnak, és a szellőztetőrendszer teljesítményének csökkenéséhez vezethetnek.

- Ne válassza le a berendezést az elektromos hálózatról, hacsak a kézikönyv arra nem utasítja! Ez páralecsapódást és penészesedési problémákat okozhat.
- Legalább hathavonta tisztítsa meg a lakásban és azon kívül található rácsokat!
- Legalább hathavonta tisztítsa meg a lakásban található esetleges szelepeket!
- Legalább hathavonta cserélje ki a szűrőket.! Ezzel biztosítható a kellemes és egészséges levegőminőség, és megakadályozható a berendezés elszennyeződése.
- A berendezés csak a telepítési útmutatójában szereplő utasításoknak és útmutatásoknak megfelelő telepítést követően használható. A berendezést a következő személyek használhatják:
  - 8 éves vagy idősebb gyermekek;
  - csökkent fizikai képességű személyek;
  - csökkent érzékelési képességű személyek;
  - csökkent szellemi képességű személyek;
  - megfelelő tudással és tapasztalattal nem rendelkező személyek, ha felügyelet alatt tevékenykednek, vagy megtanították őket a berendezés biztonságos használatára, és tisztában vannak annak veszélyeivel.

Gyermekek ne játsszanak a berendezéssel!  
A tisztítást és a karbantartást gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik el!


## Kijelző áttekintése



#	Jelentés
A	Állapotjelző LED
B	Univerzális gomb*
C	Felfelé gomb
D	Lefelé gomb
E	Univerzális gomb*

\* Funkciója a kijelzőn éppen látható szövegtől függ.

## Gyerekszár ki- és bekapcsolása

A beállítások nemkívánt megváltoztatásának elkerülésére a kijelző gyermekzárral van felszerelve. Amikor a gyermekzár aktív, a fő kijelzőn a  szimbólum látható.

A gyermekzár ki- és bekapcsolásához válassza ki a főképernyőn a MENÜ-t, és tartsa lenyomva a gombot 4 másodpercig.

## Navigáció a menüben

1. Nyissa fel a félig átlátszó védőburkolatot!
2. A MENU választásával lépjen be a menükbe!
3. A fel és le gombokkal lépkedjen a menükben!
4. Amikor a választónyíl a kívánt opcióra mutat, válassza a CONFIRM lehetőséget!

Miután végzett a beállításokkal:

1. A BACK lehetőséget választva lépjen vissza a főképernyőig!
2. Zárja le a félig átlátszó védőburkolatot!

<sup>1</sup> Ez a menü csak hiba esetén látható

<sup>2</sup> Ez a menü csak akkor látható, ha a bővített üzemmód aktív

<sup>3</sup> Ez a menü csak akkor látható, ha a kiegészítő a készülékhez csatlakoztatva van.


<sup>4</sup> Ez a menü csak akkor látható, ha egy automata kezelőszerv a kívánttól eltérő légáramlási beállítást igényel.

<sup>8</sup> Ez a menü csak akkor látható, ha a készülék rendelkezik rádióadó-funkcióval.

## Gyors telepítési útmutató

A telepítéssel, üzembehelyezéssel, és karbantartással kapcsolatos részletes információkért lásd a telepítési és szervizkézikönyvet! A telepítési és szervizkézikönyv elérhető a [www.international.zehnder-systems.com](http://www.international.zehnder-systems.com) oldalon.

Kérjük, segítse a felhasználót azzal, hogy beállítja helyette a haladó felhasználói menük beállításait, például a SENSOR VENTILATION beállításokat!

A telepítési beállítások menüje jelszóvédett, nehogy a felhasználó véletlenül megváltoztassa a rendszer kritikus beállításait. A  szimbólum jelenik meg a kijelző bal felső sarkában, amikor a telepítői jelszó aktív.

## A beállítások befejeztével ne felejtse el kilépni a telepítői menüből!


A a telepítési beállításokhoz való bejelentkezéshez:

1. A főképernyőn válassza a SHIFT lehetőséget legalább 4 másodpercen át!
2. Adja meg a numerikus jelszót a fel és a le gombokkal! (Jelszó: 4210)
3. Minden szám után válassza a CONFIRM lehetőséget

A kijelentkezéshez:

1. A főképernyőn válassza a SHIFT lehetőséget!
2. Válassza ki a LOG OUT lehetőséget!

## Menüstruktúra INSTALLER SETTINGS (Telepítői beállítások)

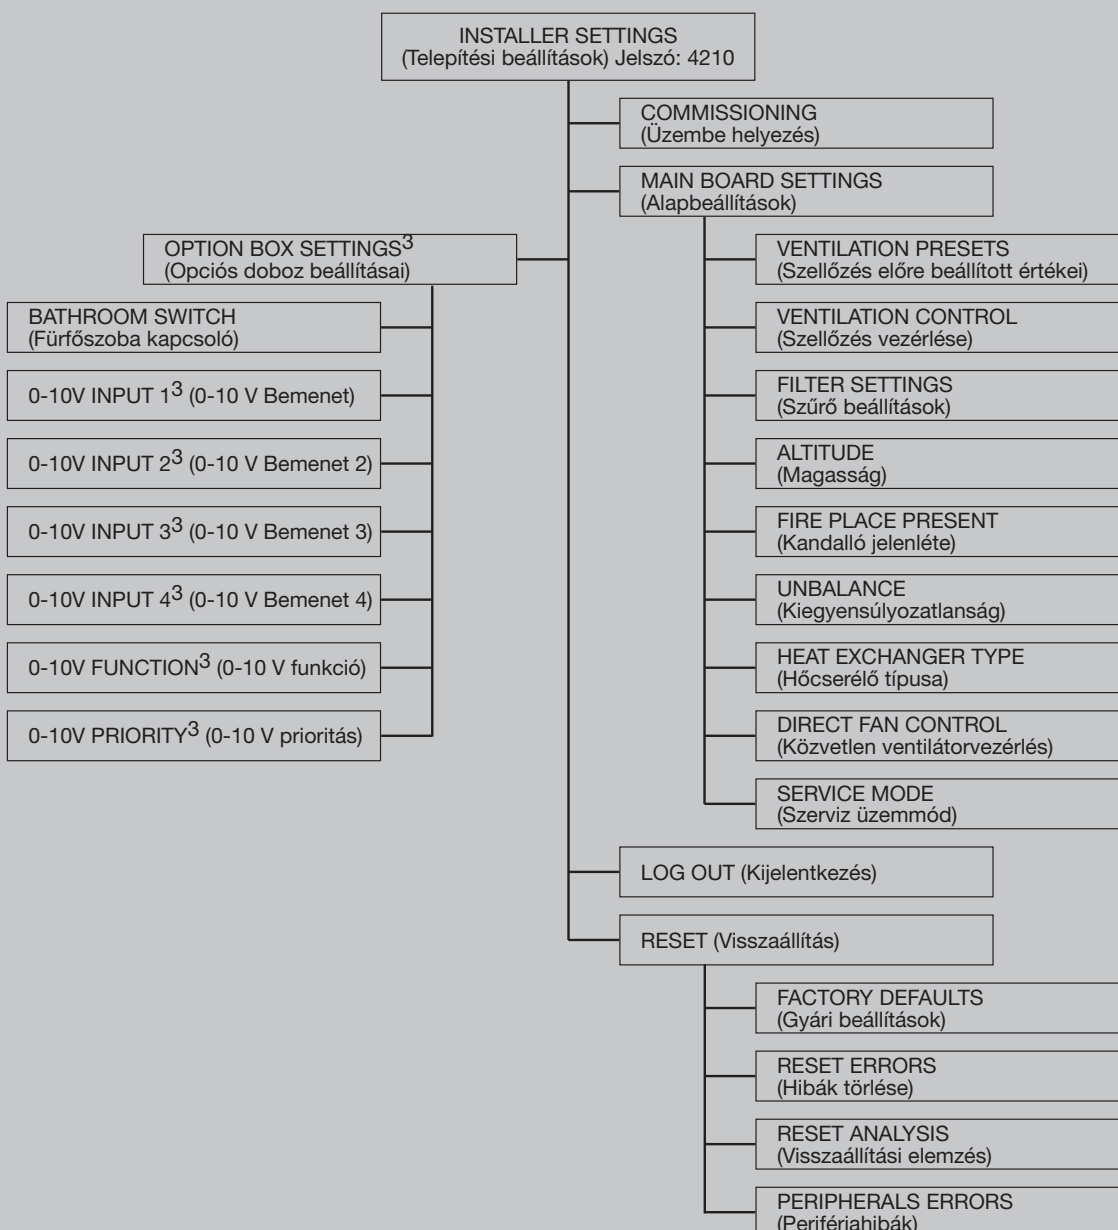


<sup>3</sup> Ez a menü csak akkor látható, ha a tartozék a berendezésre van kötve.


## Jelmagyarázat:

Kód	Jelentés
R	Bemenő és kimenő levegő a jobb oldalon
L	Bemenő és kimenő levegő a bal oldalon
ODA	Külső levegő (Outdoor Air) - beszív
SUP	Bemenő levegő (Supply Air) - befűj
ETA	Kimenő levegő (Extract Air) - kiszív
EHA	Elszívott levegő (Exhaust Air) - kifűj


### Szerelés a falra

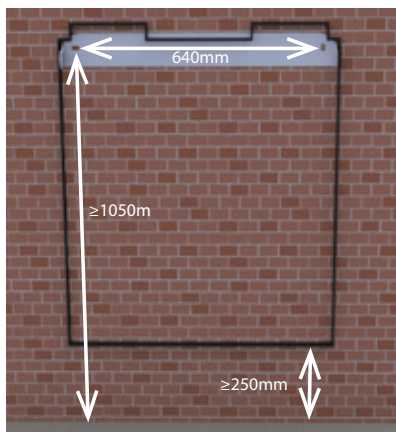

### A légszatórnák telepítése

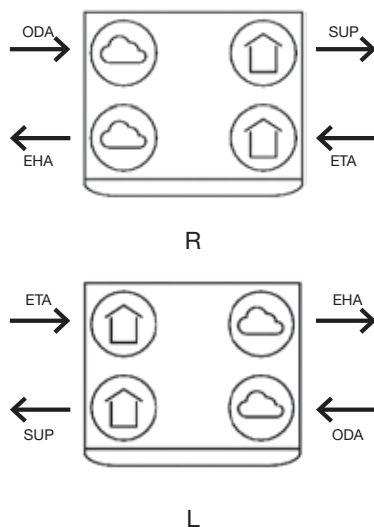

### A kondenzvíz-elvezető telepítése

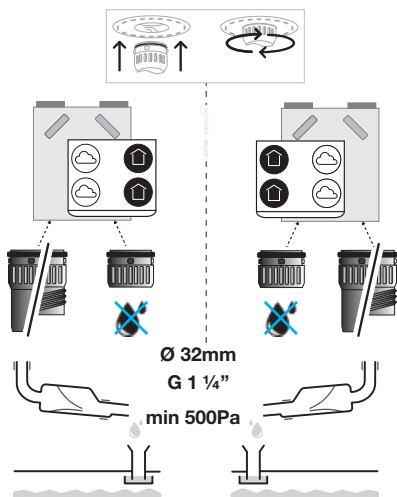

## Biztonsági előírások

- Mindig tartsa be a helyi hatóságok, az elektromos- és vízművek és más hivatalok általános és helyi építési, biztonsági és telepítési utasításait!
- A berendezés áram alá helyezése előtt minden esetben csatlakoztasson hozzá legalább 900 mm hosszú levegővezetékkel! Ez biztosítja, hogy a berendezés működése közben ne lehessen megérinteni a motort.
- Ne helyezze áram alá a berendezést, amíg az összes mechanikai telepítéssel el nem készült! A telepítést követően a személyi sérülés okozására képes valamennyi alkatrész a burkolaton belül lesz. A burkolat felnyitásához szerszámokra van szükség.
- A telepítést, üzembehelyezést és karbantartást minősített mérnöknek kell elvégeznie, hacsak az utasítások erről másként nem rendelkeznek. A minősítéssel nem rendelkező szakember személyi sérülést okozhat vagy leronthatja a szellőztetőrendszer teljesítményét.
- Ne módosítsa a berendezést vagy az ezen útmutatóban megadott specifikációkat! Az ilyen változtatások személyi sérülést okozhatnak, és a szellőztetőrendszer teljesítményének csökkenéséhez vezethetnek.
- A szellőztetőrendszeren végzendő munkák megkezdése előtt mindig válassza le a berendezés valamennyi pólusát az elektromos hálózatról! Ha a berendezést nyitott állapotban működtetik, személyi sérülést okozhat. Gondoskodjon róla, hogy a berendezést ne lehessen véletlenül bekapcsolni!
- A FIREPLACE (Kandalló) beállítás nem biztonsági jellemző. A biztonság érdekében nyomáskülönbség-kapcsolót kell felszerelni a csökkenő nyomás észlelésére.
- A bekapcsolt berendezésen kizárólag a szűrő varázsló segítségével cseréljen szűrőt! Biztonsági okokból a berendezés a szűrőcsere idejére minden szellőztetést leállít.